


Detector de Humo para Ducto?



9/12
Romero
8/7/13

VER AMPLIACION
DE ZONA 8
HOJA SE-02C
ZONA 8

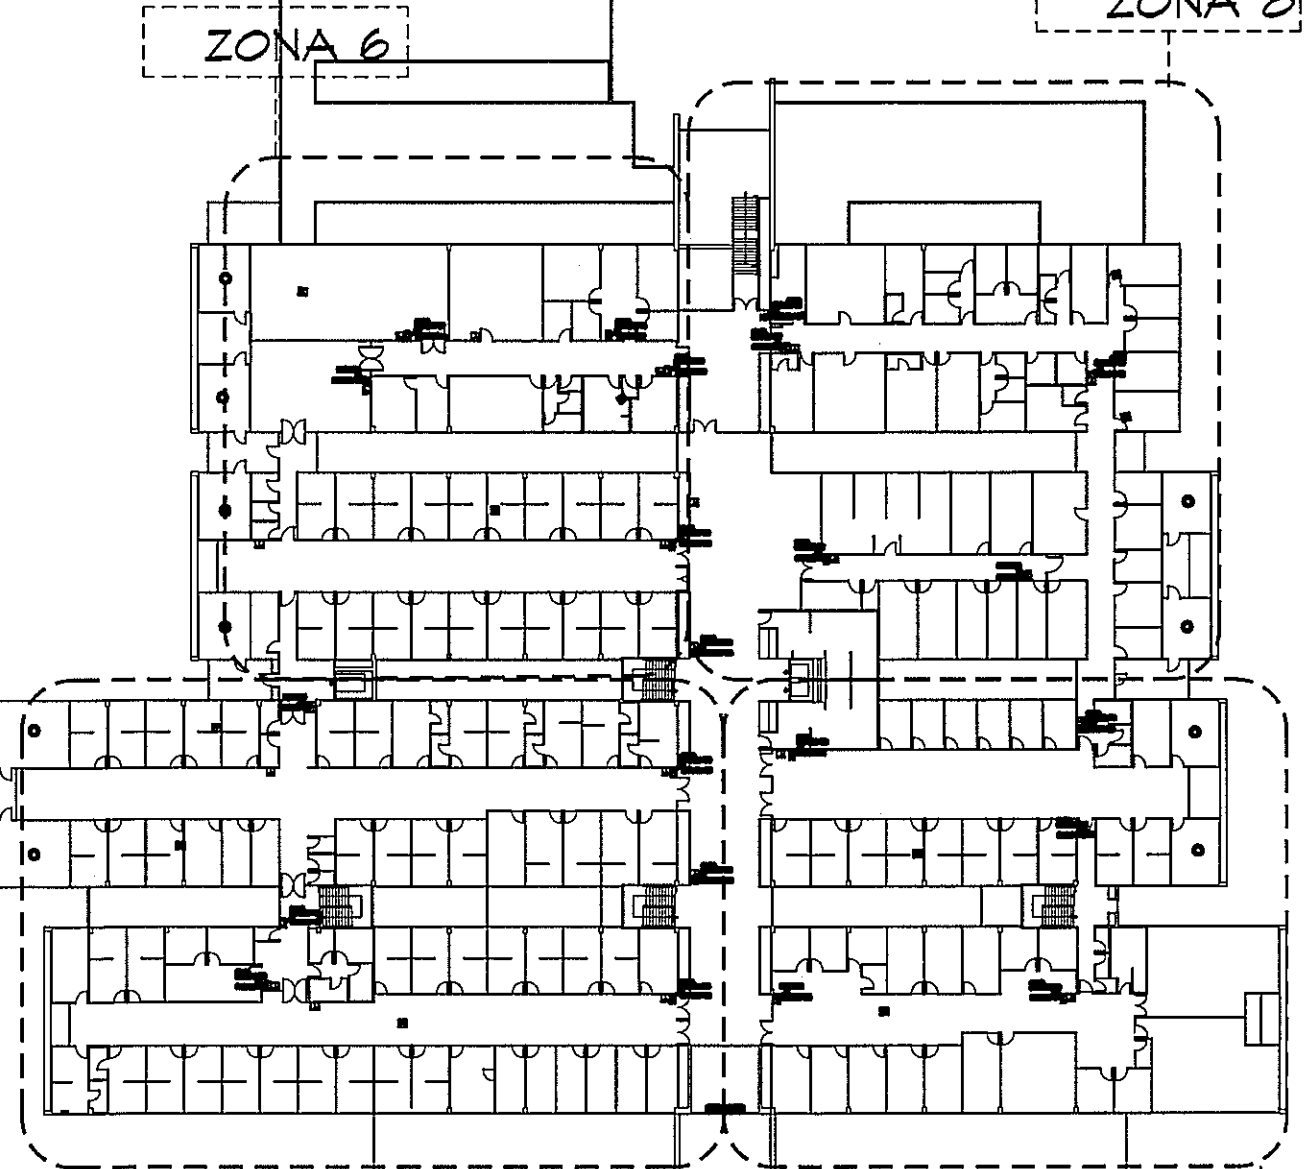

VER AMPLIACION
DE ZONA 9
HOJA SE-02D
ZONA 9

GUIA DE AMPLIACIONES POR ZONAS
ESCALA.- 1/500
PLANTA ALTA INCENDIO


SIMBOLOGIA	NOMBRE	DESCRIPCION
⊕	DETECTOR DE HUMO	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO INTELIGENTE CON INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMIENTO. DISTRIBUIDO EN CIELO RASO. CANTIDAD: 395.
⊙	DETECTOR DE CALOR	UN DETECTOR DEL CALOR ES UN DISPOSITIVO LA ALARMA DE INCENDIO INERENTE PARA RESPONDER CUANDO LA ENERGIA TERMAL, CONECTADO DE UN FIJERO AUMENTA LA TEMPERATURA DE UN ELEMENTO SENSIBLE AL CALOR. CANTIDAD: 14.
A	ESTACION MANUAL DE ALARMA	ALARMA SOBRE PUESTA EN PARED. ALTURA MAXIMA DE 1.40M. CANTIDAD: 28.
FM	ALARMA CON ESTROBO EN PARED	LUZ ESTROBOSCOPICA DE 15W CD (CANDELA). CANTIDAD: 61.
M	MODULO MONITOR	INDICAR LAS FALLAS DEBIDO A CORTOS CIRCUITOS O A CIRCUIOS ABIERTOS. EL DISPOSITIVO GENERA SEÑALES DE ESTADO NORMAL. CANTIDAD: 13.
PAI	PANEL DE ALARMA PAI	PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO. UBICACION: ENTRADA PRINCIPAL. NIVEL 000. CANTIDAD: 1.
FB	FOTO BEAM	ESTE EQUIPO ESTA COMPUESTO DE DOS ELEMENTOS: UNO DE LOS DISPOSITIVOS ES EL EMISOR DE LUZ Y RECEPTOR, EL OTRO ES EL INDICADOR AL INTERLUZARSE LA SEÑAL ENTRE LOS EQUIPOS SE PRODUCE UNA ALARMA.

AMPLIACION DE ZONA 7
PLANTA ALTA INCENDIOESCALA.- 1/75

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, Y EL USO DE SU CONTENIDO SIN EL CONSENTIMIENTO DE SU AUTOR.

OLMEDO A. GOMEZ MARTINEZ
ARQUITECTO
LICENCIADO No. 2003-001-103
Firma
Ley 16 del 20 de Enero de 1989
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

Revision No.	FECHA
REVISION #1	20-DIC-2012
REVISION #2	04-FEB-2013
REVISION #3	06-JUN-2013

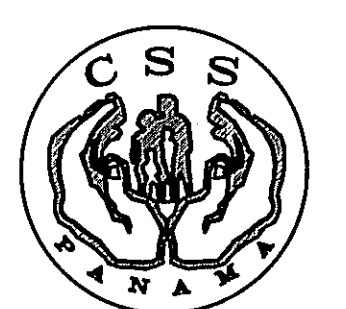

DIRECCION NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
DE APOYO (DINISA)

JEFE DE
DEPARTAMENTO

DIRECTOR DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO INSTITUCIONAL
POLICLINICA DR. MANUEL DE JESUS ROJAS
PROPIEDAD DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL DE PANAMA
UBICADO EN LA URB. VILLA MONICA, CARRETERA INTERAMERICANA
DISTRITO DE AGUADULCE, PROV. DE COGLE, REPUBLICA DE PANAMA

DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES
PLANTA ALTA INCENDIO. ZONA 7

DISENO ARQUITECTONICO:
ARQ. OLMEDO GOMEZ/SERTA
ESTRUCTURA:
ING. JUAN RAUL DIAZ
ELECTRICIDAD:
ING. MANUEL PADILLA
SISTEMAS ESPECIALES:
ING. DORANSE HURTADO

PLOMERIA:
MAESTRO PLOM. HECTOR HASSELL
AIRE ACONDICIONADO:
ING. OSVALDO ADAMES
GASES MEDICOS:
ING. VICENTE PENALOZA

REVISION:
ARQ. OLMEDO GOMEZ
REVISION:
SERTA
DESARROLLO:
SERTA
FECHA:
2012
PROYECTO No.
2012-DES-014

riva.s.a.
S.A.I.C.F.A.

SE-02B

HOJA No.
DE

POLICLINICA DR. MANUEL DE JESUS ROJAS