


NOTAS:

1. LA CONEXION DE LOS GASES SERA DEL TIPO DISC.
2. LA CONFIGURACION DE LAS SALIDAS PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL FABRICANTE.
3. LA COLUMNA DEBERA CONTAR CON UN PANEL DE SERVICIO/INSPECCION DE 0.5M CUADRADOS EN UNA DE LAS SUPERFICIES VERTICALES.

DT-10 COLUMNA RCC DE URGENCIA - NIVEL 000.
GM-5 SIN ESCALA

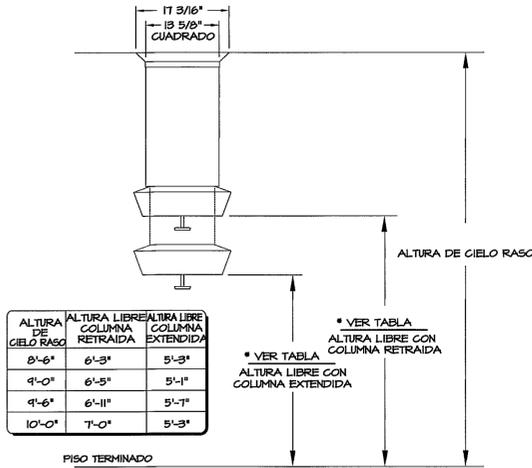

ALTURA DE CIELO RASO	ALTURA LIBRE COLUMNA RETRAIDA	ALTURA LIBRE COLUMNA EXTENDIDA
8'-6"	6'-3"	5'-3"
9'-0"	6'-5"	5'-1"
9'-6"	6'-11"	5'-7"
10'-0"	7'-0"	5'-3"

* VER TABLA ALTURA LIBRE CON COLUMNA RETRAIDA
* VER TABLA ALTURA LIBRE CON COLUMNA EXTENDIDA


TIPO: RCC NIVEL 000
CANTIDAD: SEGUN PLANO
COLUMNA TELESCOPICA MANUAL

ITEM #	CANT	DESCRIPCION
4	1	COLUMNA TELESCOPICA MANUAL
13	6	TOMACORRIENTES DOBLES
301	2	SALIDA, AIRE
303	2	SALIDA, OXIGENO
305	4	SALIDA, VACIO

NOTA
LOS EQUIPOS, MARCAS Y MODELOS AGUI MOSTRADOS SON SOLO DE REFERENCIA. PREVIA APROBACION DE LA INSPECCION, SE PODRA SUMINISTRAR EQUIPO SIMILAR SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES, CON LOS CRITERIOS DE DISEÑO Y NORMAS INDICADAS.


NOTA
CUALQUIER MODIFICACION AL PLANO O DISEÑO QUE SE HAGA DURANTE LA CONSTRUCCION SIN LA AUTORIZACION DEL INGENIERO DISEÑADOR RELEVA A ESTE DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD

DEL SISTEMA DE EMERGENCIA (POR EL CONTRATISTA ELECTRICO)

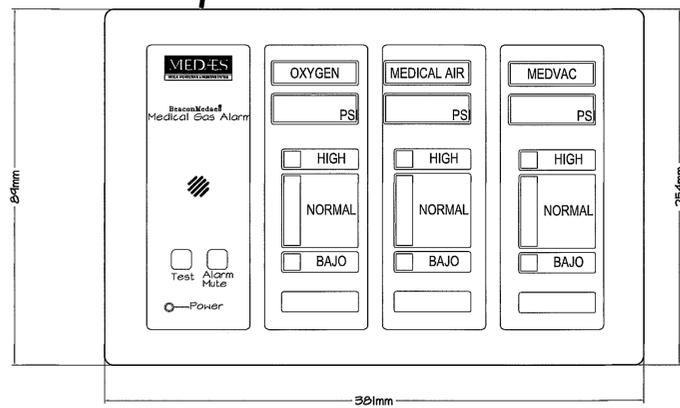

DETALLE FRONTAL

DT-11 MODULO DE LA ALARMA DE ZONA (MAZ)
GM-5 SIN ESCALA

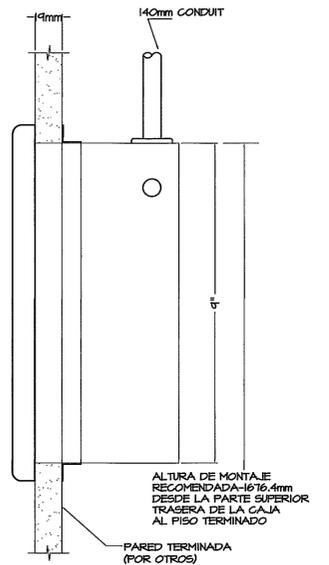


DETALLE LATERAL


LPA-1	
LOCALIDAD	SERVICIO
1	VACIO
2	AIRE
3	E.LIBRE
4	E.LIBRE
5	E.LIBRE
6	E.LIBRE

LPA-2	
LOCALIDAD	SERVICIO
1	OXIGENO
2	AIRE
3	E.LIBRE
4	E.LIBRE
5	E.LIBRE
6	E.LIBRE

DT-12 DETALLE DE MODULO DE ALARMA DE ZONA "MAZ"
GM-5 SIN ESCALA

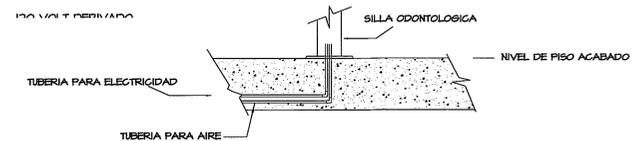

DT-13 DETALLE DE ALIMENTACION DE SILLA ODONTOLÓGICA
GM-5 SIN ESCALA

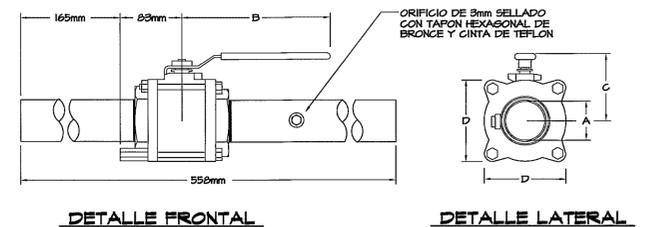

DETALLE FRONTAL

DETALLE LATERAL

DIA. ORIF.	DIMENSIONES (mm)			
	A	B	C	D
13mm	124	44	46	
14mm	124	55	50	
25mm	140	67	57	
32mm	140	72	64	
38mm	203	81	76	
50mm	203	94	90	

DT-14 VALVULA DE BOLA (13mm - 50mm) (TIPICO)
GM-5 SIN ESCALA

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, Y EL USO DE SU CONTENIDO SIN EL CONSENTIMIENTO DE SU AUTOR.

VICENTE A. PERALLOZA ARAUZ
INGENIERO ELECTROMECANICO
Licencia No. 2004.024.034

OLMEDO A. GOMEZ MARTINEZ
ARQUITECTO
Licencia No. 0065.001-103

Revision No.	FECHA
REVISION #1	24-DIC-2012



DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO (DINISA)

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO INSTITUCIONAL POLICLINICA DR. MANUEL DE JESUS ROJAS
PROPIEDAD DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL DE PANAMA
UBICADO EN LA URB. VILLA MONICA, CARRETERA INTERAMERICANA DISTRITO DE AGUADULCE, PROV. DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA

DISEÑO ARQUITECTONICO:
ARQ. OLMEDO GOMEZ/SERTA
ESTRUCTURA:
ING. JUAN RAUL DIAZ
ELECTRICIDAD:
ING. MANUEL PADILLA
SISTEMAS ESPECIALES:
ING. DORANSE HURTADO

riva s.a.
S.A.I.C.F.A.

REVISION:
ARQ. OLMEDO GOMEZ
REVISION:
SERTA
DESARROLLO:
SERTA
FECHA:
2012
PROYECTO No.
2012-DES-014