

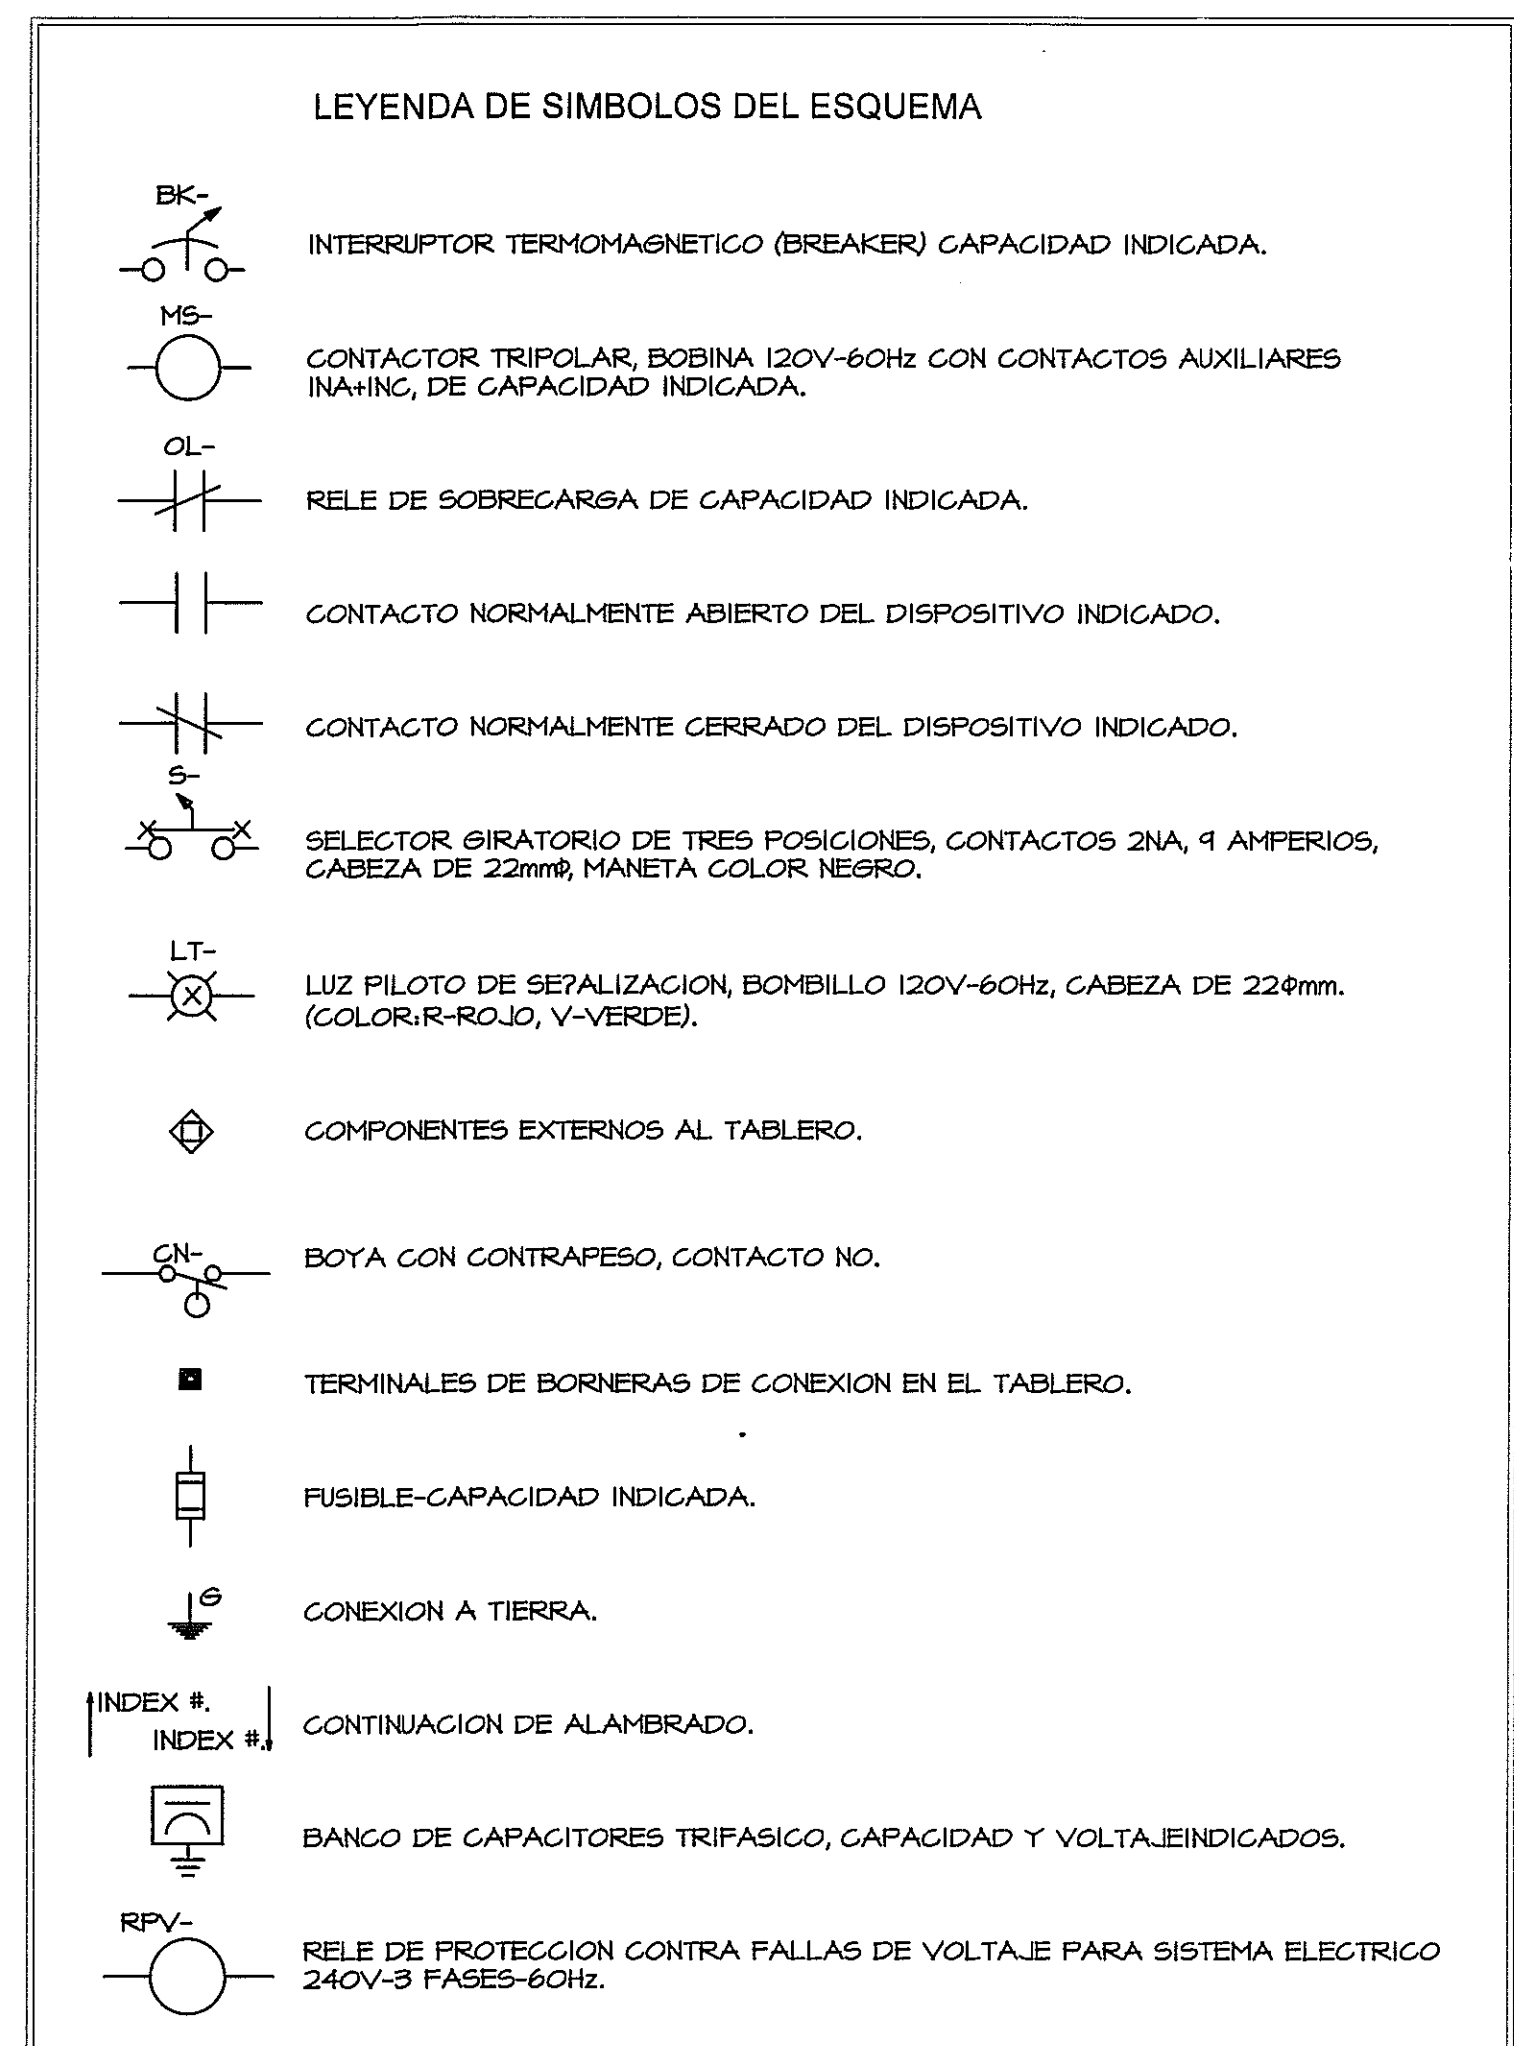


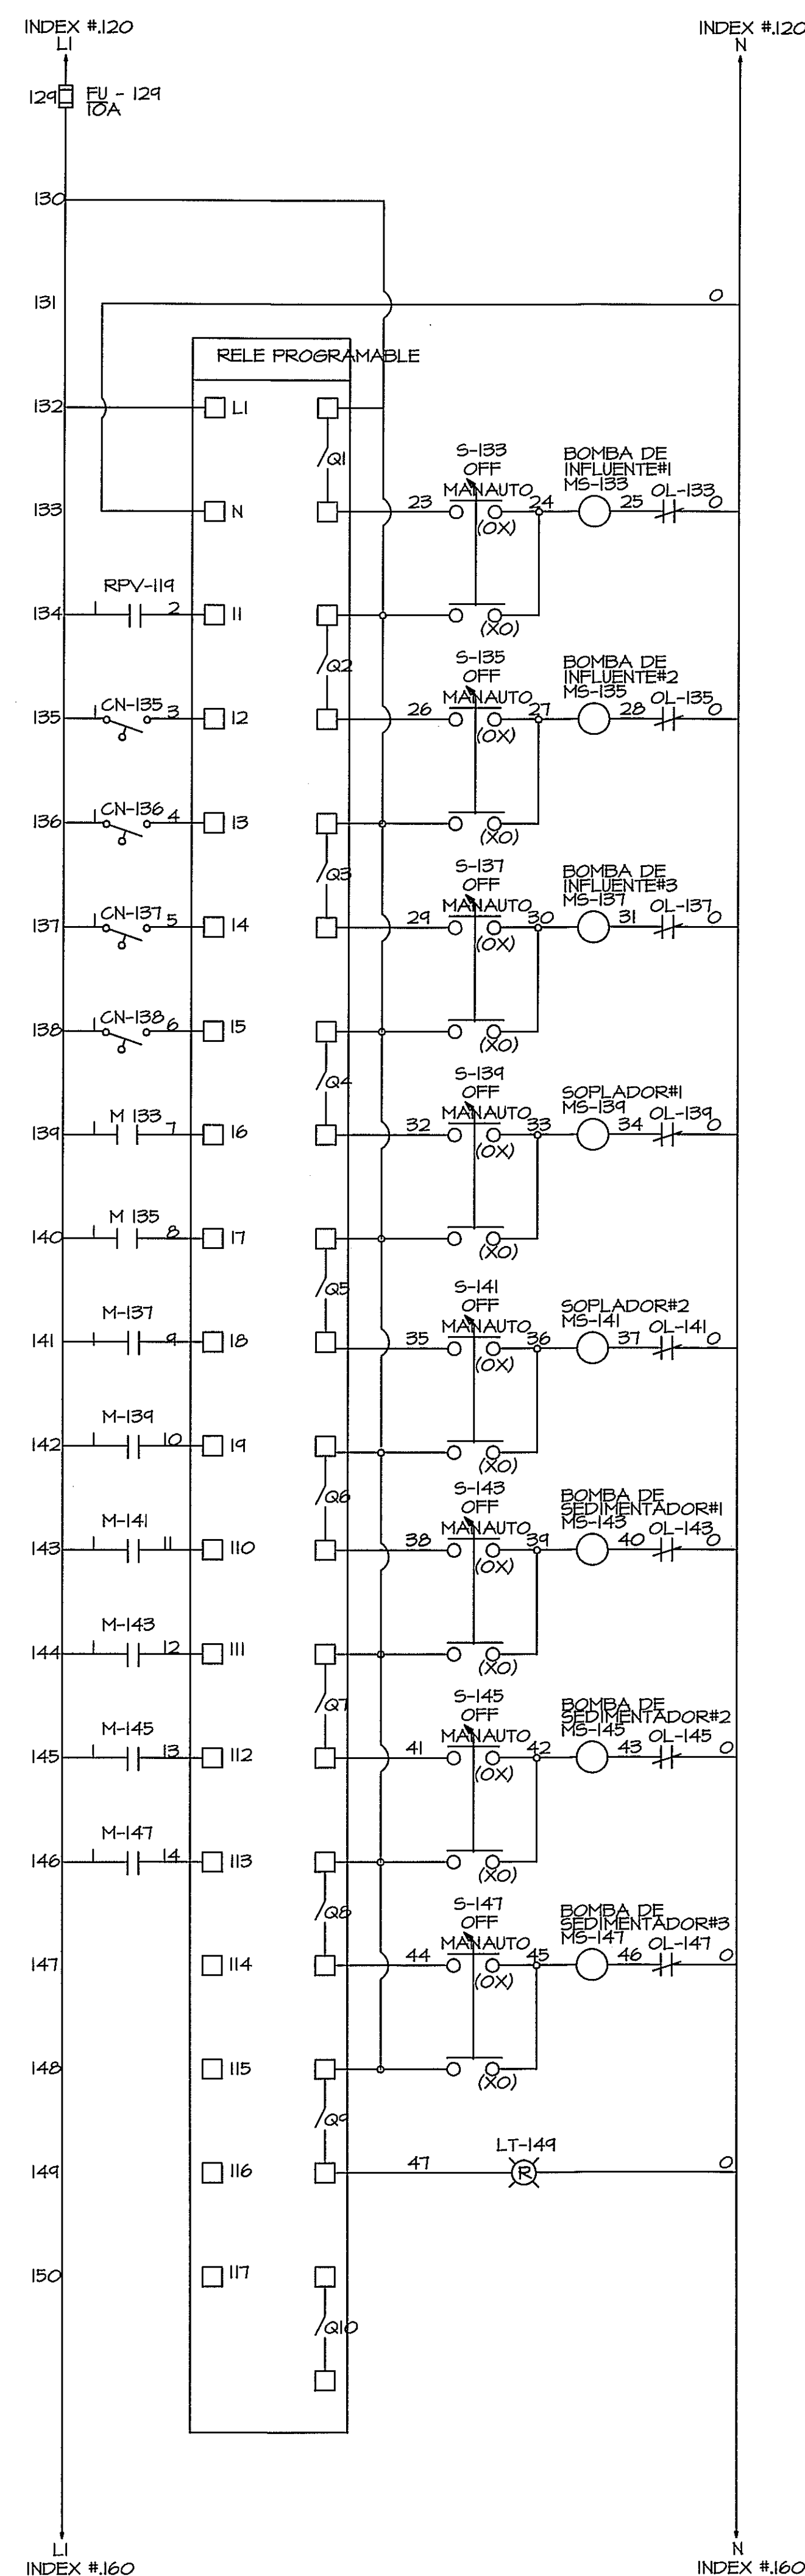

PLACA DE NOMBRE DE LOS COMPONENTES DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES			
NO	DISPOSITIVO	TIPO	NOMENCLATURA DE LA PLACA DE NOMBRE
1	PLACA PRINCIPAL	A	CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
2	LT-141	B	ALARMA
3	LT-160	B	FALLA DE VOLTAJE
4	LT-161	B	OPERANDO BOMBA DE INFLUENTE #1
5	LT-162	B	SOBRECARGA BOMBA DE INFLUENTE #1
6	LT-163	B	OPERANDO BOMBA DE INFLUENTE #2
7	LT-164	B	SOBRECARGA BOMBA DE INFLUENTE #2
8	LT-165	B	OPERANDO BOMBA DE INFLUENTE #3
9	LT-166	B	SOBRECARGA BOMBA DE INFLUENTE #3
10	LT-167	B	OPERANDO SOPLADOR #1
11	LT-168	B	SOBRECARGA SOPLADOR #2
12	LT-169	B	OPERANDO SOPLADOR #1
13	LT-170	B	SOBRECARGA SOPLADOR #2
14	LT-171	B	OPERANDO BOMBA DE SEDIMENTADOR #1
15	LT-172	B	SOBRECARGA BOMBA DE SEDIMENTADOR #1
16	LT-173	B	OPERANDO BOMBA DE SEDIMENTADOR #2
17	LT-174	B	SOBRECARGA BOMBA DE SEDIMENTADOR #2
18	LT-175	B	OPERANDO BOMBA DE DIGESTOR
19	LT-176	B	SOBRECARGA BOMBA DE DIGESTOR
20	S-153	B	SELECTOR BOMBA DE INFLUENTE #1-MAN-OFF-AUTO
21	S-155	B	SELECTOR BOMBA DE INFLUENTE #2-MAN-OFF-AUTO
22	S-157	B	SELECTOR BOMBA DE INFLUENTE #3-MAN-OFF-AUTO
23	S-154	B	SELECTOR SOPLADOR #1-MAN-OFF-AUTO
24	S-141	B	SELECTOR SOPLADOR #2-MAN-OFF-AUTO
25	S-145	B	SELECTOR BOMBA DE SEDIMENTADOR#1-MAN-OFF-AUTO
26	S-146	B	SELECTOR BOMBA DE SEDIMENTADOR#2-MAN-OFF-AUTO
27	S-147	B	SELECTOR BOMBA DE DIGESTOR-MAN-OFF-AUTO

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and hole positions. The overall dimensions are 0.25 (width) and 1.20 (height). The plate features a central rectangular slot with a width of 0.05 and a height of 0.05. There are 16 circular holes arranged in a 4x4 grid. The horizontal spacing between the centers of the holes is 0.10, and the vertical spacing is 0.15. The distance from the left edge to the first column of holes is 0.10, and from the right edge to the last column is 0.05. The distance from the top edge to the first row of holes is 0.25, and from the bottom edge to the last row is 0.20. A small rectangular feature is located on the left edge, centered vertically.

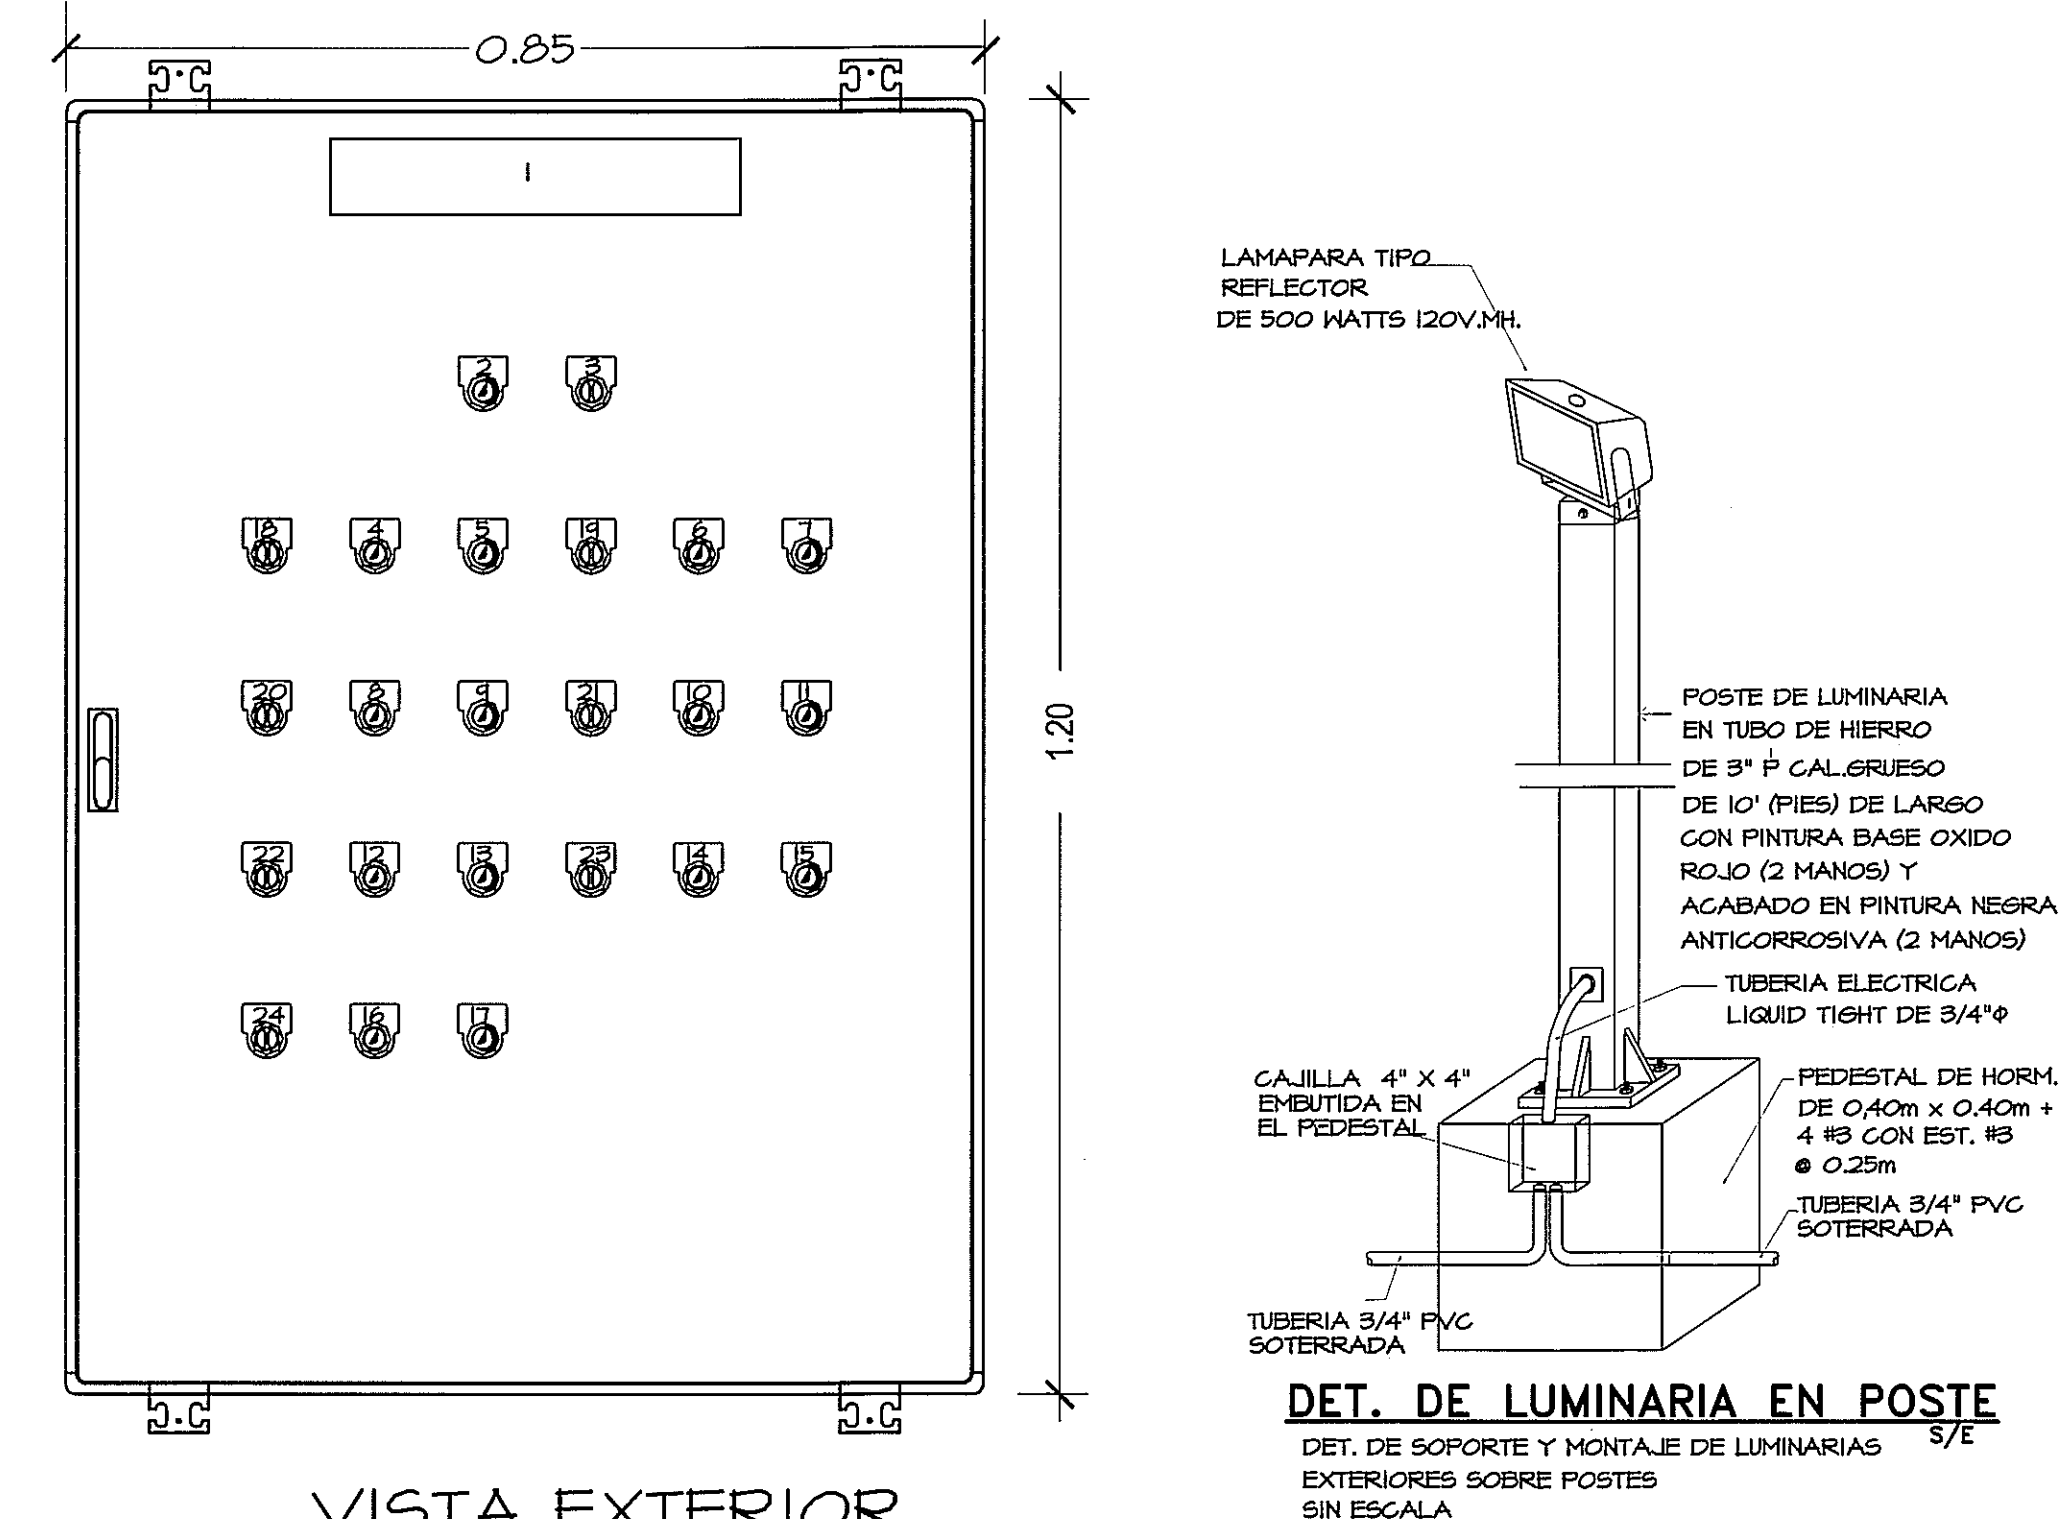

VISTA EXTERIOR
CENTRO DE CONTROL
DE MOTORES #1

DIAGRAMA DE CONTROL

Vo. Bo
 C.A. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
 CONTROL DE PROTECCIÓN
 C.S.A.
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL
 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
 Ing. E. M. de la Cruz
 * Solo la parte sanitaria

DIRECTOR DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PLANTA DE TRATAMIENTO

AIRE ACONDICIONADO:
ING. OSVALDO ADAMES

67 DE

POLICLINICA DR. MANUEL DE JESUS ROJAS