


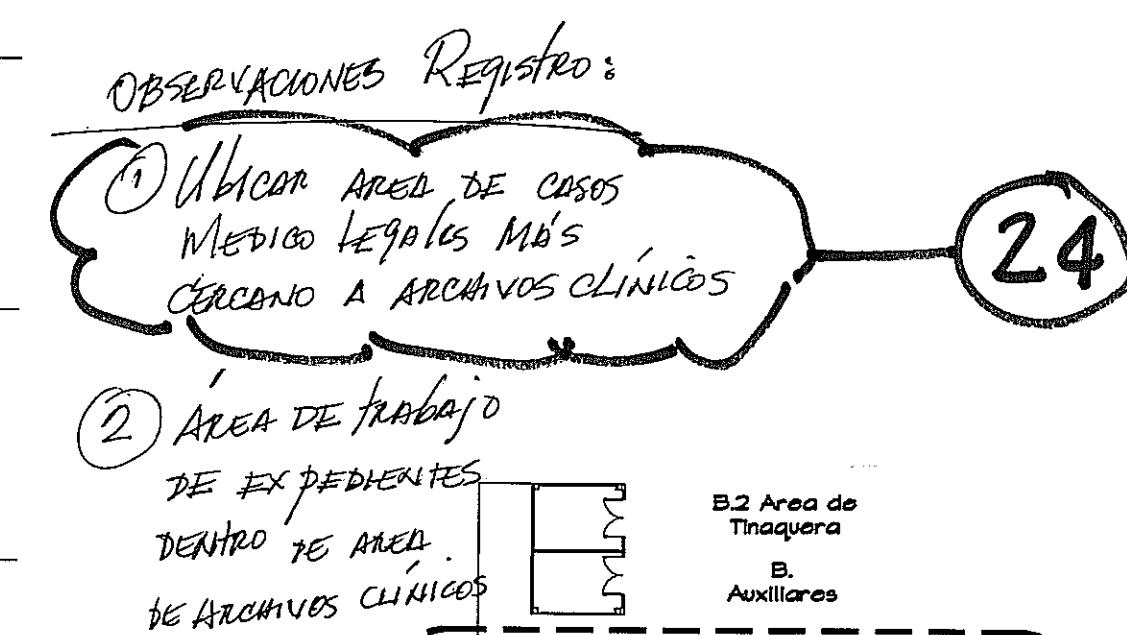

A. 14.7.10 - Incluir pared
en area de Electrolisis/
Neurologia para salidas
Electricas y salidas de
agua

A. 14.7.11. Considerar pendientes en
fiso y desagües para tinas

A. 14.7.13. Ubicar vestidores cercanos a terapias
Se recomienda ubicar los consultorios
de ortopedia en planta baja cercando
al area de fisioterapia.

010 - Ubicacion de columnas.



	REVISION:
	ARQ. OLMEDO GOMEZ
	REVISION:
	SERTA
	DESARROLLO:
SERTA	
FECHA:	
2012	
PROYECTO No.	
001 - DFC 201	

AN-3E	2012-DES-014
	HOJA No. 8 DE 22