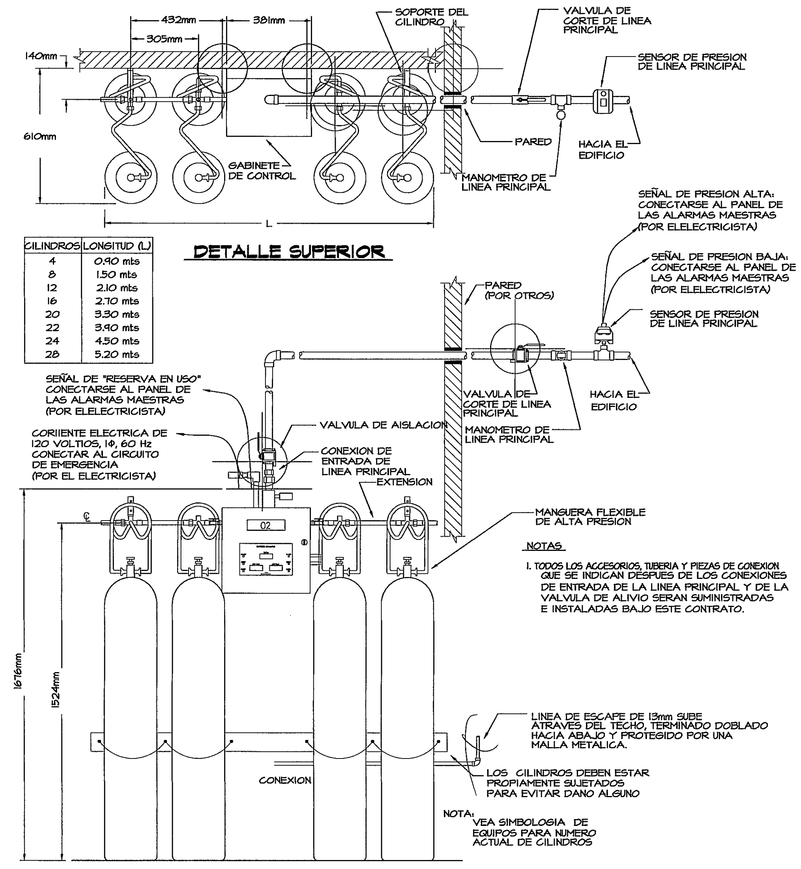

CILINDROS	LONGITUD (L)
4	0.90 mts
8	1.50 mts
12	2.10 mts
16	2.70 mts
20	3.30 mts
22	3.90 mts
24	4.50 mts
28	5.20 mts

DETALLE SUPERIOR

NOTAS

1. TODOS LOS ACCESORIOS, TUBERIA Y PIEZAS DE CONEXION QUE SE INDICAN DESPUES DE LOS CONEXIONES DE ENTRADA DE LA LINEA PRINCIPAL Y DE LA VALVULA DE ALIVIO SERAN SUMINISTRADAS E INSTALADAS BAJO ESTE CONTRATO.

DETALLE FRONTAL

DT-01 / GM-7 MANIFOLD DE GASES MEDICOS (TIPICO)

SIN ESCALA

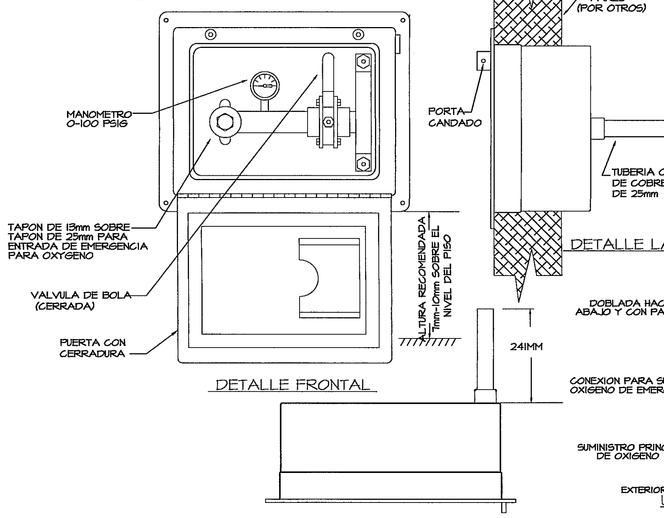

NOTAS

1. LA ENTRADA DE EMERGENCIA PARA OXIGENO CUMPLE CON LAS NORMAS DEL NFPA 99 (2005).
2. CONECTAR ENTRADA DE EMERGENCIA PARA OXIGENO CON LINEA PRINCIPAL DE OXIGENO A 50 PSIG.

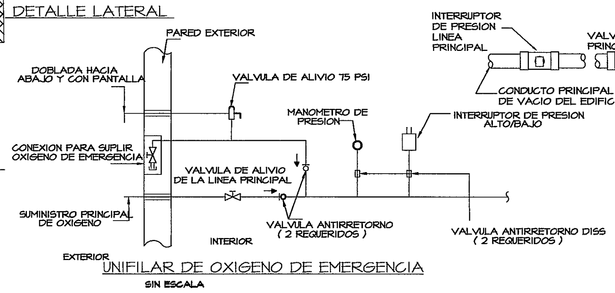

UNIFILAR DE OXIGENO DE EMERGENCIA

SIN ESCALA

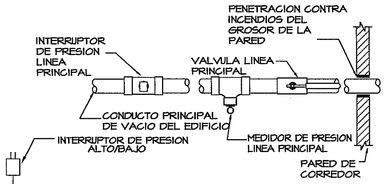

DT-02 / GM-7 DIAGRAMA DE FLUJO DEL MANIFOLD

SIN ESCALA

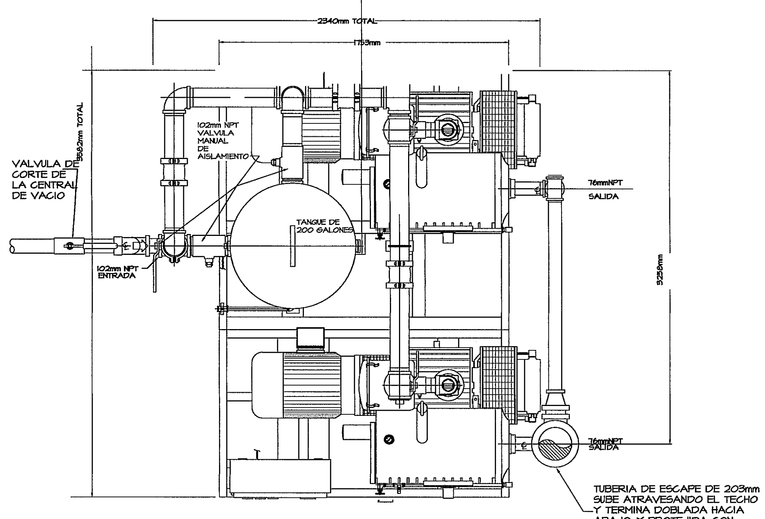

DT-03 / GM-7 BOMBA DE VACIO (3 HP DOBLE) " MVP" (TIPICO).

SIN ESCALA

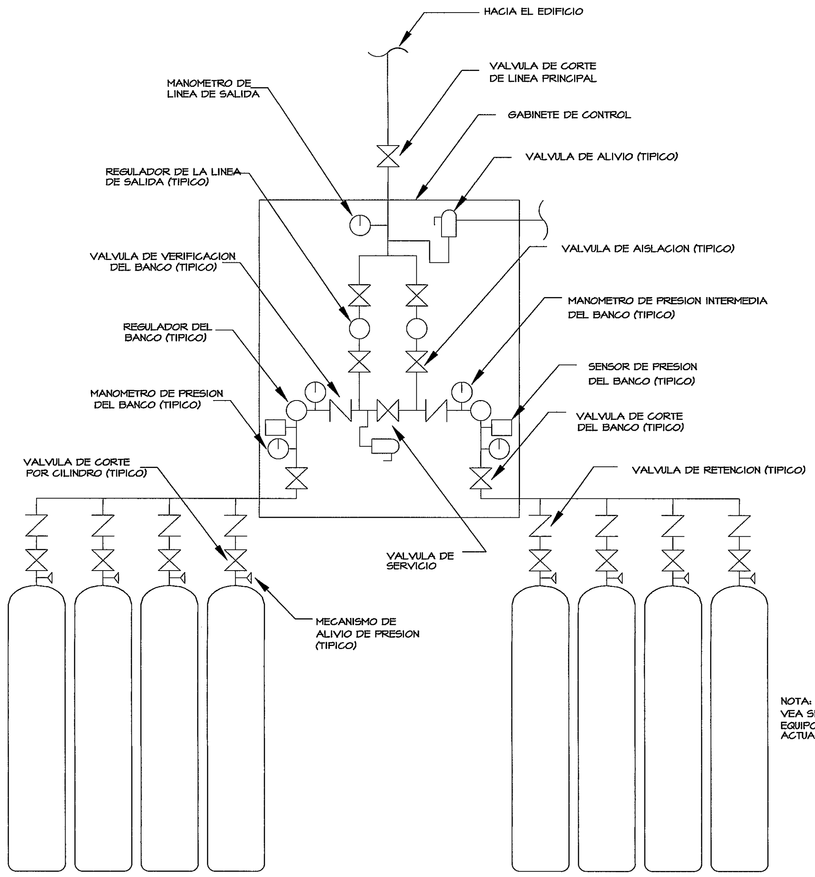

NOTA

LOS EQUIPOS, MARCAS Y MODELOS AQUI MOSTRADOS SON SOLO DE REFERENCIA. PREVIA APROBACION DE LA INSPECCION, SE PODRA SUMINISTRAR EQUIPO SIMILAR SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES, CON LOS CRITEROS DE DISEÑO Y NORMAS INDICADAS.

NOTA

CUALQUIER MODIFICACION AL PLANO O DISEÑO QUE SE HAGA DURANTE LA CONSTRUCCION SIN LA AUTORIZACION DEL INGENIERO DISEÑADOR RELEVA A ESTE DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD

DT-04 / GM-7 ENTRADA DE EMERGENCIA DE OXIGENO "EO1"

SIN ESCALA

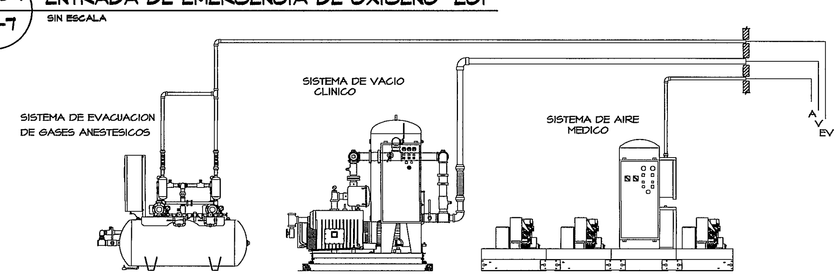

DT-05 / GM-7 DIAGRAMA DE LA BOMBA DE VACIO Y COMPRESOR DE AIRE MEDICO

SIN ESCALA

IBERIA DE TOMA
E AIRE DE 50.8mm
") SUBE ATRAVESANDO
. TECHO Y TERMINA

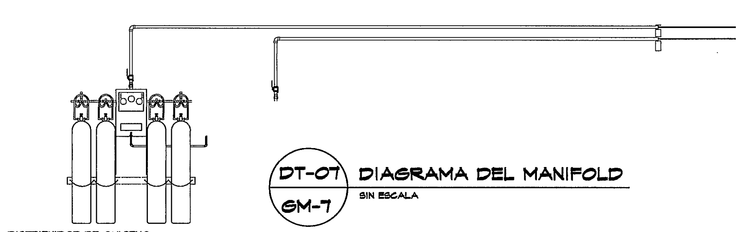

DT-07 / GM-7 DIAGRAMA DEL MANIFOLD

SIN ESCALA

Ing. Juana Peñaranda
Depto. de Ejecución de Proyectos
DINISA
22/2/2013

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, Y EL USO DE SU CONTENIDO SIN EL CONSENTIMIENTO DE SU AUTOR.

VICENTE A. PEÑALOZA ARAUZ
INGENIERO ELECTROMECANICO
Licencia No. 2004-024-034
FIRMA
Ley 15 del 26 de Enero de 1959
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

OLMEDO A. GOMEZ MARTINEZ
ARQUITECTO
LICENCIA No. 2004-001-103
FIRMA
Ley 15 del 26 de Enero de 1959
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

Revision No.	FECHA
REVISION #1	24-DIC-2012

DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE APOYO (DINISA)

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO INSTITUCIONAL POLICLINICA DR. MANUEL DE JESUS ROJAS
PROPIEDAD DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL DE PANAMA
UBICADO EN LA URB. VILLA MONICA, CARRETERA INTERAMERICANA
DISTRITO DE AGUADULCE, PROV. DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA

GM - DETALLES

DISEÑO ARQUITECTONICO:	ARQ. OLMEDO GOMEZ/SERTA
ESTRUCTURA:	ING. JUAN RAUL DIAZ
ELECTRICIDAD:	ING. MANUEL PADILLA
SISTEMAS ESPECIALES:	ING. DORANSE HURTADO
PLOMERIA:	ING. CARLOS TRIBALDOS
AIRE ACONDICIONADO:	ING. OSVALDO ADAMES
GASES MEDICOS:	ING. VICENTE PEÑALOZA

riva s.a.
S.A.I.I.C.F.A.

GM-7

REVISION:	ARQ. OLMEDO GOMEZ
REVISION:	SERTA
DESARROLLO:	SERTA
FECHA:	2012
PROYECTO No.	2012-DES-014
HOJA No.	DE

POLICLINICA DR. MANUEL DE JESUS ROJAS