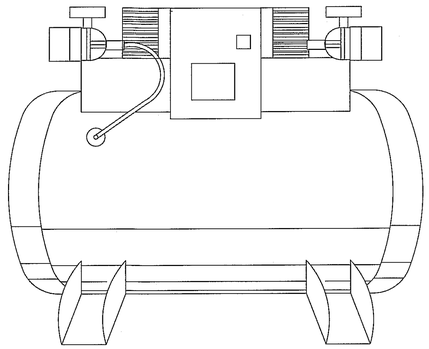

DT-06 GM-6 COMPRESOR DE AIRE PARA ODONTOLOGIA (3.0 HP DOBLE)

Para odontología EN EL CALCULO PROPORCIONA 1.5 SCFM ESTA PROPORCIONA 10 SCFM

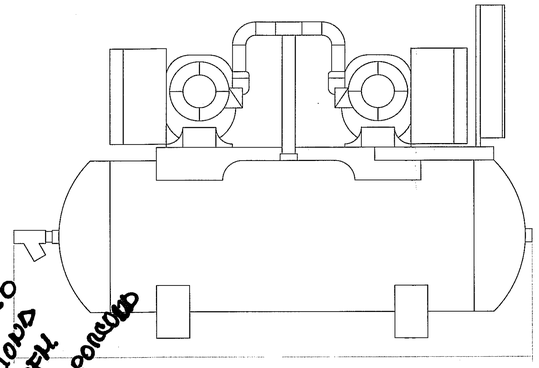

DT-07 GM-6 BOMBA DE VACIO PARA ODONTOLOGIA (3.0 HP DOBLE) (TIPICO).

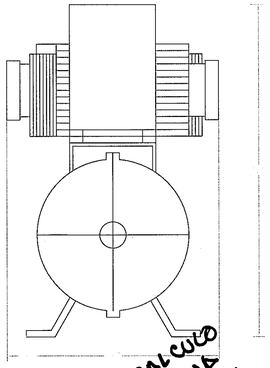

Para odontología —? EN EL CALCULO PROPORCIONA 24 SCFM ESTA PROPORCIONA 20 SCFM 2 HP DUPLEX

NOTAS "PV" PARA LA PLANTA DE VACIO

NOTAS "PA" PARA LA PLANTA DE AIRE MEDICO

ODONTOLOGIA

NOTAS "REA" – REQUISITOS DE LOS EQUIPOS ELECTRICOS Y ALARMAS

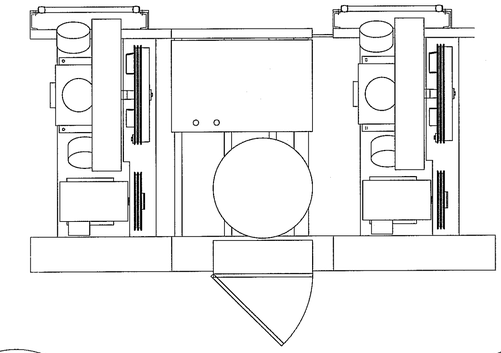

VISTA SUPERIOR

* COLOCAR DETALLES, NOTAS planta E ISOMETRICO DE ODONTOLOGIA EN HOJAS DIFERENTES A LAS DE GASES MEDICOS.

* COLOCAR EL TAMAÑO DE LOS TANQUES. NO SE DETALLA

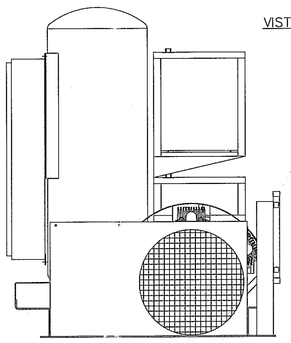

VISTA LATERAL

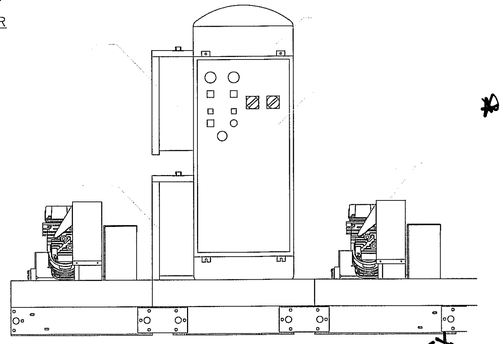

VISTA FRONTAL

DT-08 GM-6 PLANTA DE AIRE MEDICO OIL LESS DOBLE (2.0 HP) "MAC"

3 HP DUPLEX DETALLES DE ESTE COMPRESOR.

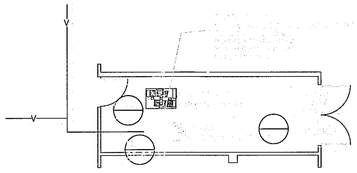

DT-09 GM-6 UBICACION EN EL CUARTO DE MAQUINAS PARA ODONTOLOGIA

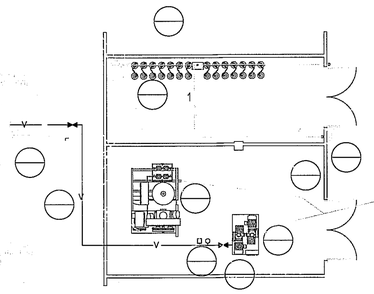

DT-24 GM-6 UBICACION EN EL CUARTO DE MAQUINAS

Revision #3 5/9/13

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL, Y EL USO DE SU CONTENIDO SIN EL CONSENTIMIENTO DE SU AUTOR.

VICENTE A. PEÑALOZA ARAUZ
INGENIERO ELECTROMECANICO
Licencia No. 2004-024-034
FIRMA
Ley 15 del 26 de Enero de 1959
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO INSTITUCIONAL
POLICLINICA DR. MANUEL DE JESUS ROJAS

riva s.a.

GM – DETALLES

GM-6

POLICLINICA DR. MANUEL DE JESUS ROJAS